
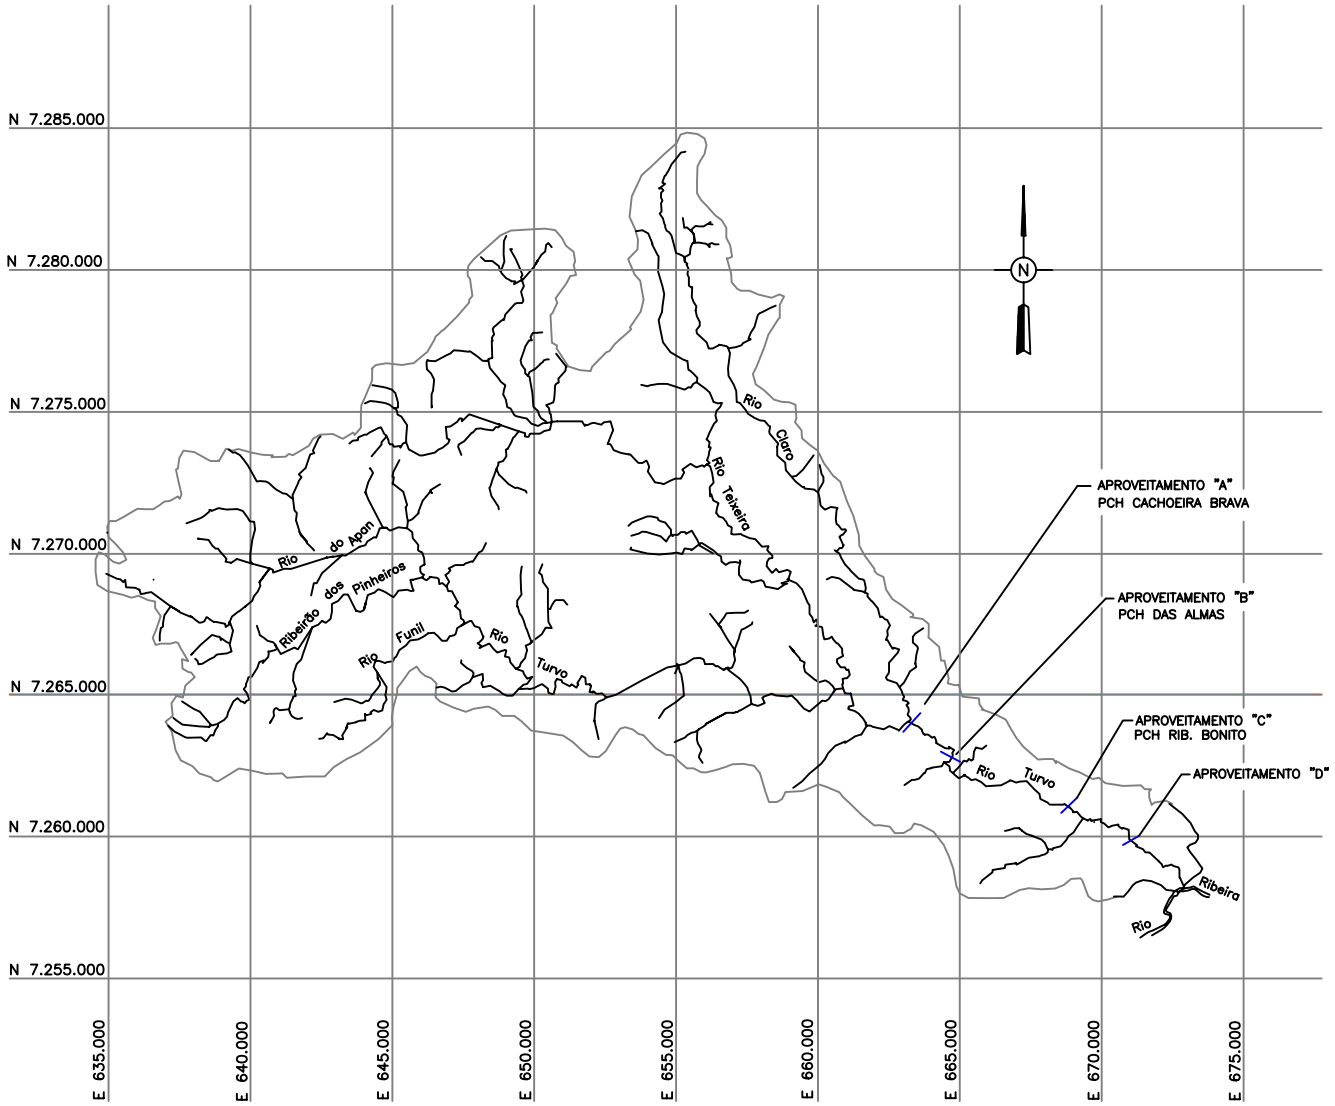


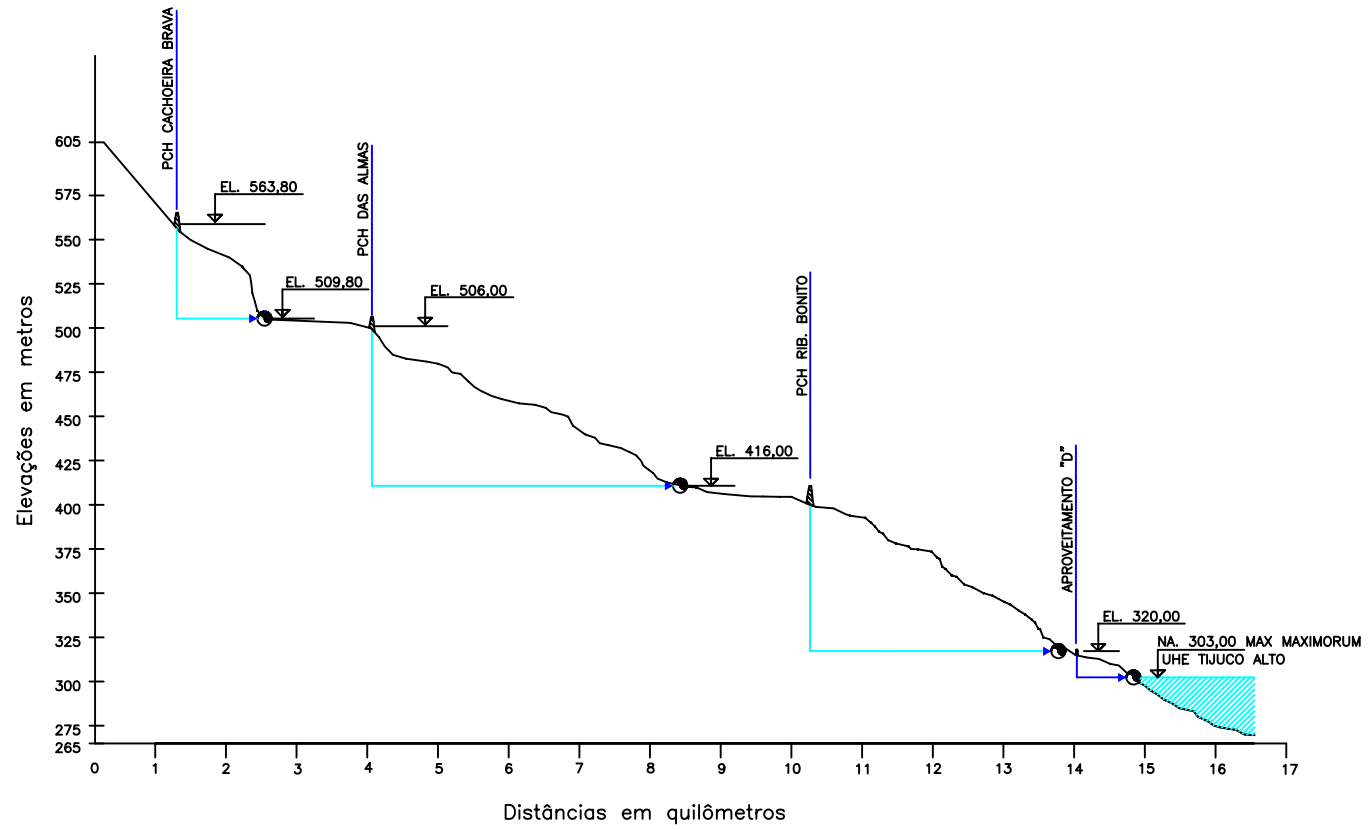

CARACTERÍSTICAS	A	B	C	D
Queda	54,0 m	90,0 m	80,0 m	17,0 m
Comp. Canal de Adução	160,0 m	200,0 m	700,0 m	1000,0 m
Comp. Túnel de Adução	612,0 m	2540,0 m	1550,0 m	—
Comp. Conduto Forçado	95,0 m	240,0 m	200,0 m	40,0 m
Vazão Média	8 m³/s	8 m³/s	8,21 m³/s	8,46 m³/s
Potência Instalada	3,70 MW	6,30 MW	6,10 MW	1,13 MW

DESENHOS DE REFERÊNCIA	NOTAS	LEGENDA	REVISÕES
210-002 GERAL – SITUAÇÃO GEOGRÁFICA DA BACIA			

RDR CONSULTORES ASSOCIADOS

		DATA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PAULO ROBERTO SCHWAB – Eng. Civil CREA Nº 5276-D/PR	
PROJETO:	ANDRÉA DALLA NORA – Eng. Civil CREA Nº 28.321-D/PR	AGO/02
PROJETISTA:	CHC	AGO/02
DESENHO:	JSA	AGO/02
APROVAÇÃO:		

RDR ENERGIA LTDA
PCH DAS ALMAS
PROJETO BÁSICO
GERAL
DIVISÃO DE QUEDAS SELECIONADA
NO ESTUDO DE INVENTÁRIO APROVADO PELA ANEEL

ESCALA: S/ESCALA | CONTRATO: E81 - 05 | DESENHO Nº 210-009